
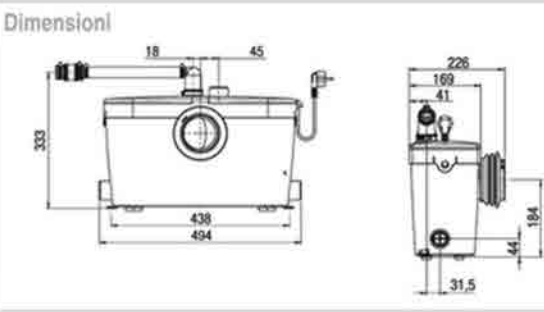


SANITRIT

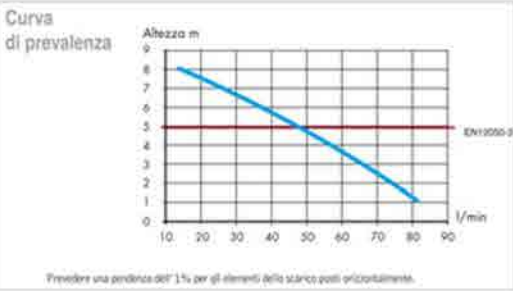


Larghezza 494 mm
Altezza 333 mm
Profondità 169 mm

Ø tubo di scarico verticale 22/28/32 mm
Ø tubo di scarico orizzontale 28/32/40 mm

Alimentazione 220-240V/50Hz
Potenza motore 400 Watt

Di serie: valvola clapet - Kit raccordo impianto

VASCA DURALIGHT ANGOLARE

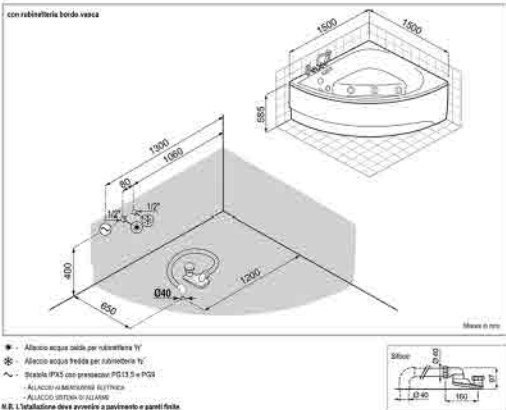

• Allaccio acqua calda per rubinetteria TV
• Allaccio acqua fredda per rubinetteria TV
• Scarico IPX5 con pressore PG13.5 o PG2
• Allaccio idraulico a scolo
• Allaccio elettrico a scolo


N.B. L'installazione deve prevedere il pavimento e pareti finite.

ART. H P24					CARATTERISTICHE IDRAULICHE		CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Pos. Rsp.	Consumo max. P (kW)	Consumo max. P (kWh)	Pos. Rsp.	Velocità di scorrimento (m/s)	Pressione max. (bar)	Pressione max. (bar)	At.	Velocità max. (m/s)	V.	Velocità max. (m/s)
1	34	24,0	1	1,1	8	30	30	20	1,1	2,1

OPTIONAL				
Art.	Velocità max. (m/s)	V.	Velocità max. (m/s)	Velocità max. (m/s)
3. Velocità max.	20/10	20	10	1,1
3. Velocità max.	20/10	20	10	1,1

1) - A scelta del cliente.

DOCCIA DURALIGHT NICCHIA PORTA SCORREVOLE DX SX

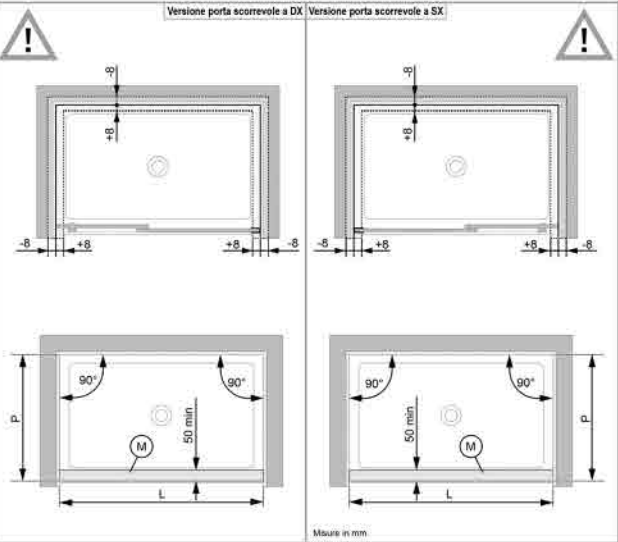


N.B. Per garantire la corretta installazione del prodotto rispettare i seguenti requisiti:

- L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.
- A rivestimenti finiti, le pareti ed il pavimento devono essere livellati e perpendicolari tra loro.
- IL MASSIMO INTERVALLO DI REGOLAZIONE CONSENTITO DAL PRODOTTO PER COMPENSARE LA SOMMA DEI FUORI SQUADRA TOTALI DELLE PARETI È PARI A +/- 8 mm (VEDI FIGURA).
- Sul piatto doccia deve essere sempre disponibile la zona piana minima (M) specifica per ogni dimensione di box (vedi tabella).

N.B. Il prodotto va installato solamente incassato su tre lati a muro. Per consentire l'ispezionabilità e la manutenzione del box occorre che il locale abbia un'altezza finita non inferiore a 2400 mm. In caso di installazione direttamente a pavimento senza piatto doccia, per gli ingombri esterni fare riferimento alle dimensioni P e L del prodotto.

DIMENSIONI BOX								Misure in mm	
	1200 x 800	1200 x 900	1200 x 1000	1400 x 800	1400 x 900	1400 x 1000	1600 x 900	1600 x 1000	
L	1200	1200	1200	1400	1400	1400	1600	1600	
P	786	886	986	786	886	986	886	986	

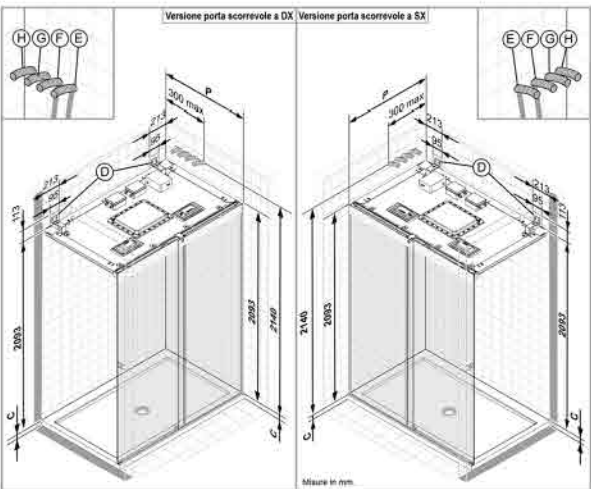


C - Altezza del piatto doccia.
E - Predisposizione per allaccio idraulico soffione integrato (corrugato Ø25 mm).
F - Predisposizione per allaccio comando cromoterapia (optional) (corrugato Ø25 mm).
G - Predisposizione per allaccio elettrico da rete cromoterapia / audio (optional) (corrugato Ø25 mm).
H - Predisposizione per allaccio ALIX (optional) (corrugato Ø25 mm).
I - Larghezza utile entrata box doccia.
M - Zona piana utile per installazione box.
N.B. Le aree (D) devono essere mantenute con muratura integra. N.B. Per informazioni più dettagliate riguardo ai collegamenti elettrici e idraulici fare riferimento alle istruzioni di montaggio.

DIMENSIONI BOX								Misure in mm	
	1200 x 800	1200 x 900	1200 x 1000	1400 x 800	1400 x 900	1400 x 1000	1600 x 900	1600 x 1000	
P	786	886	986	786	886	986	886	986	
I	470	470	470	570	570	570	670	670	

BOX LIGHT			CARATTERISTICHE IDRAULICHE		CARATTERISTICHE ELETTRICHE					
Press. max. Rsp.	Press. di spensione Rsp.	Velocità di spensione (m/s)	Portata (litri/min)	Pressione max. (bar (kPa))	At.	Mod.	V.	Hz.	W.	
39 max	60 max	1,85 max	9 + 16	Min. 2 (200) + Max 5 (500)	K151	1AST16	220/230	50/60	20	
					K160	1LDR16	220/230	50/60	30	

I dati e le caratteristiche tecniche non impegnano la Tasson Guzzini SpA, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso e senza preavviso.

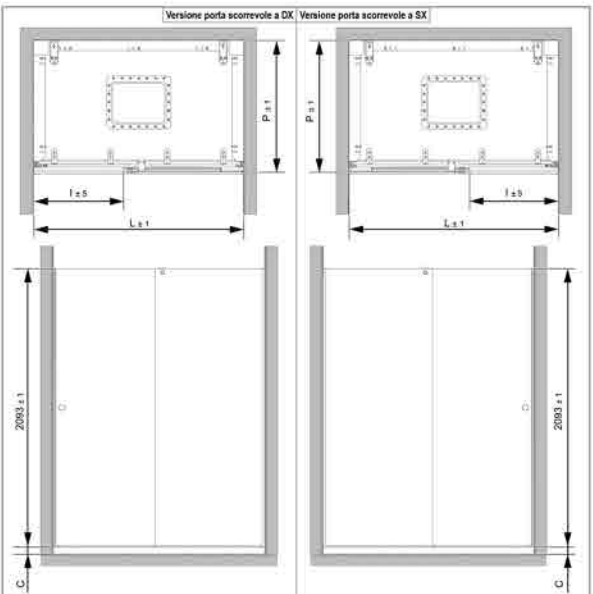

INSTALLAZIONE ELETTRICA

- L'impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma CEI 64-8.
- Il prodotto deve essere collegato alla rete attraverso un interruttore differenziale, con apertura dei contatti che garantisca la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III (3mm minimo), posizionato al di fuori delle zone 0,1,2 (CEI 64-8/7).
- Verificare che il prodotto sia alimentato attraverso un interruttore differenziale con soglia di intervento <30mA.
- N.B. Il cavo di alimentazione elettrica da rete deve essere sostituito solo da personale tecnico specializzato.
- Il collegamento elettrico (≡) deve comprendere la connessione all'impianto di terra o deve essere:
 - di tipo fisso.
 - adeguato alla corrente assorbita (vedi dati di larg).
 - con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5.
- Il collegamento alla rete deve avvenire tramite il cavo in dotazione (se presente).

N.B. Il cavo di alimentazione elettrica da rete deve essere sostituito solo da personale tecnico specializzato.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

- Qualora il prodotto non preveda la fornitura del cavo di alimentazione o fosse necessaria la sua sostituzione, il tipo utilizzato deve essere almeno HD0VV-F160277 IEC 53, con diametro adeguato ai pressostati presenti sull'apparecchio.
- Predisporre gli allacci acqua calda e fredda per l'alimentazione della rubinetteria e l'allaccio di scarico. Qualora la durezza dell'acqua dell'impianto idrico sia elevata (>200 mg/litro), per garantire un buon funzionamento dell'impianto è consigliabile installare un addolcitore.
- Per il corretto funzionamento del soffione integrato l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche:
 - pressione minima di rete 2 + 5 bar (200 + 500 kPa);
 - temperatura dell'acqua calda max 60°C.
- Nel caso di installazione di generatori di vapore all'interno del box predisporre:
 - adeguata coibentazione delle pareti.
 - adeguata impermeabilizzazione delle pareti.